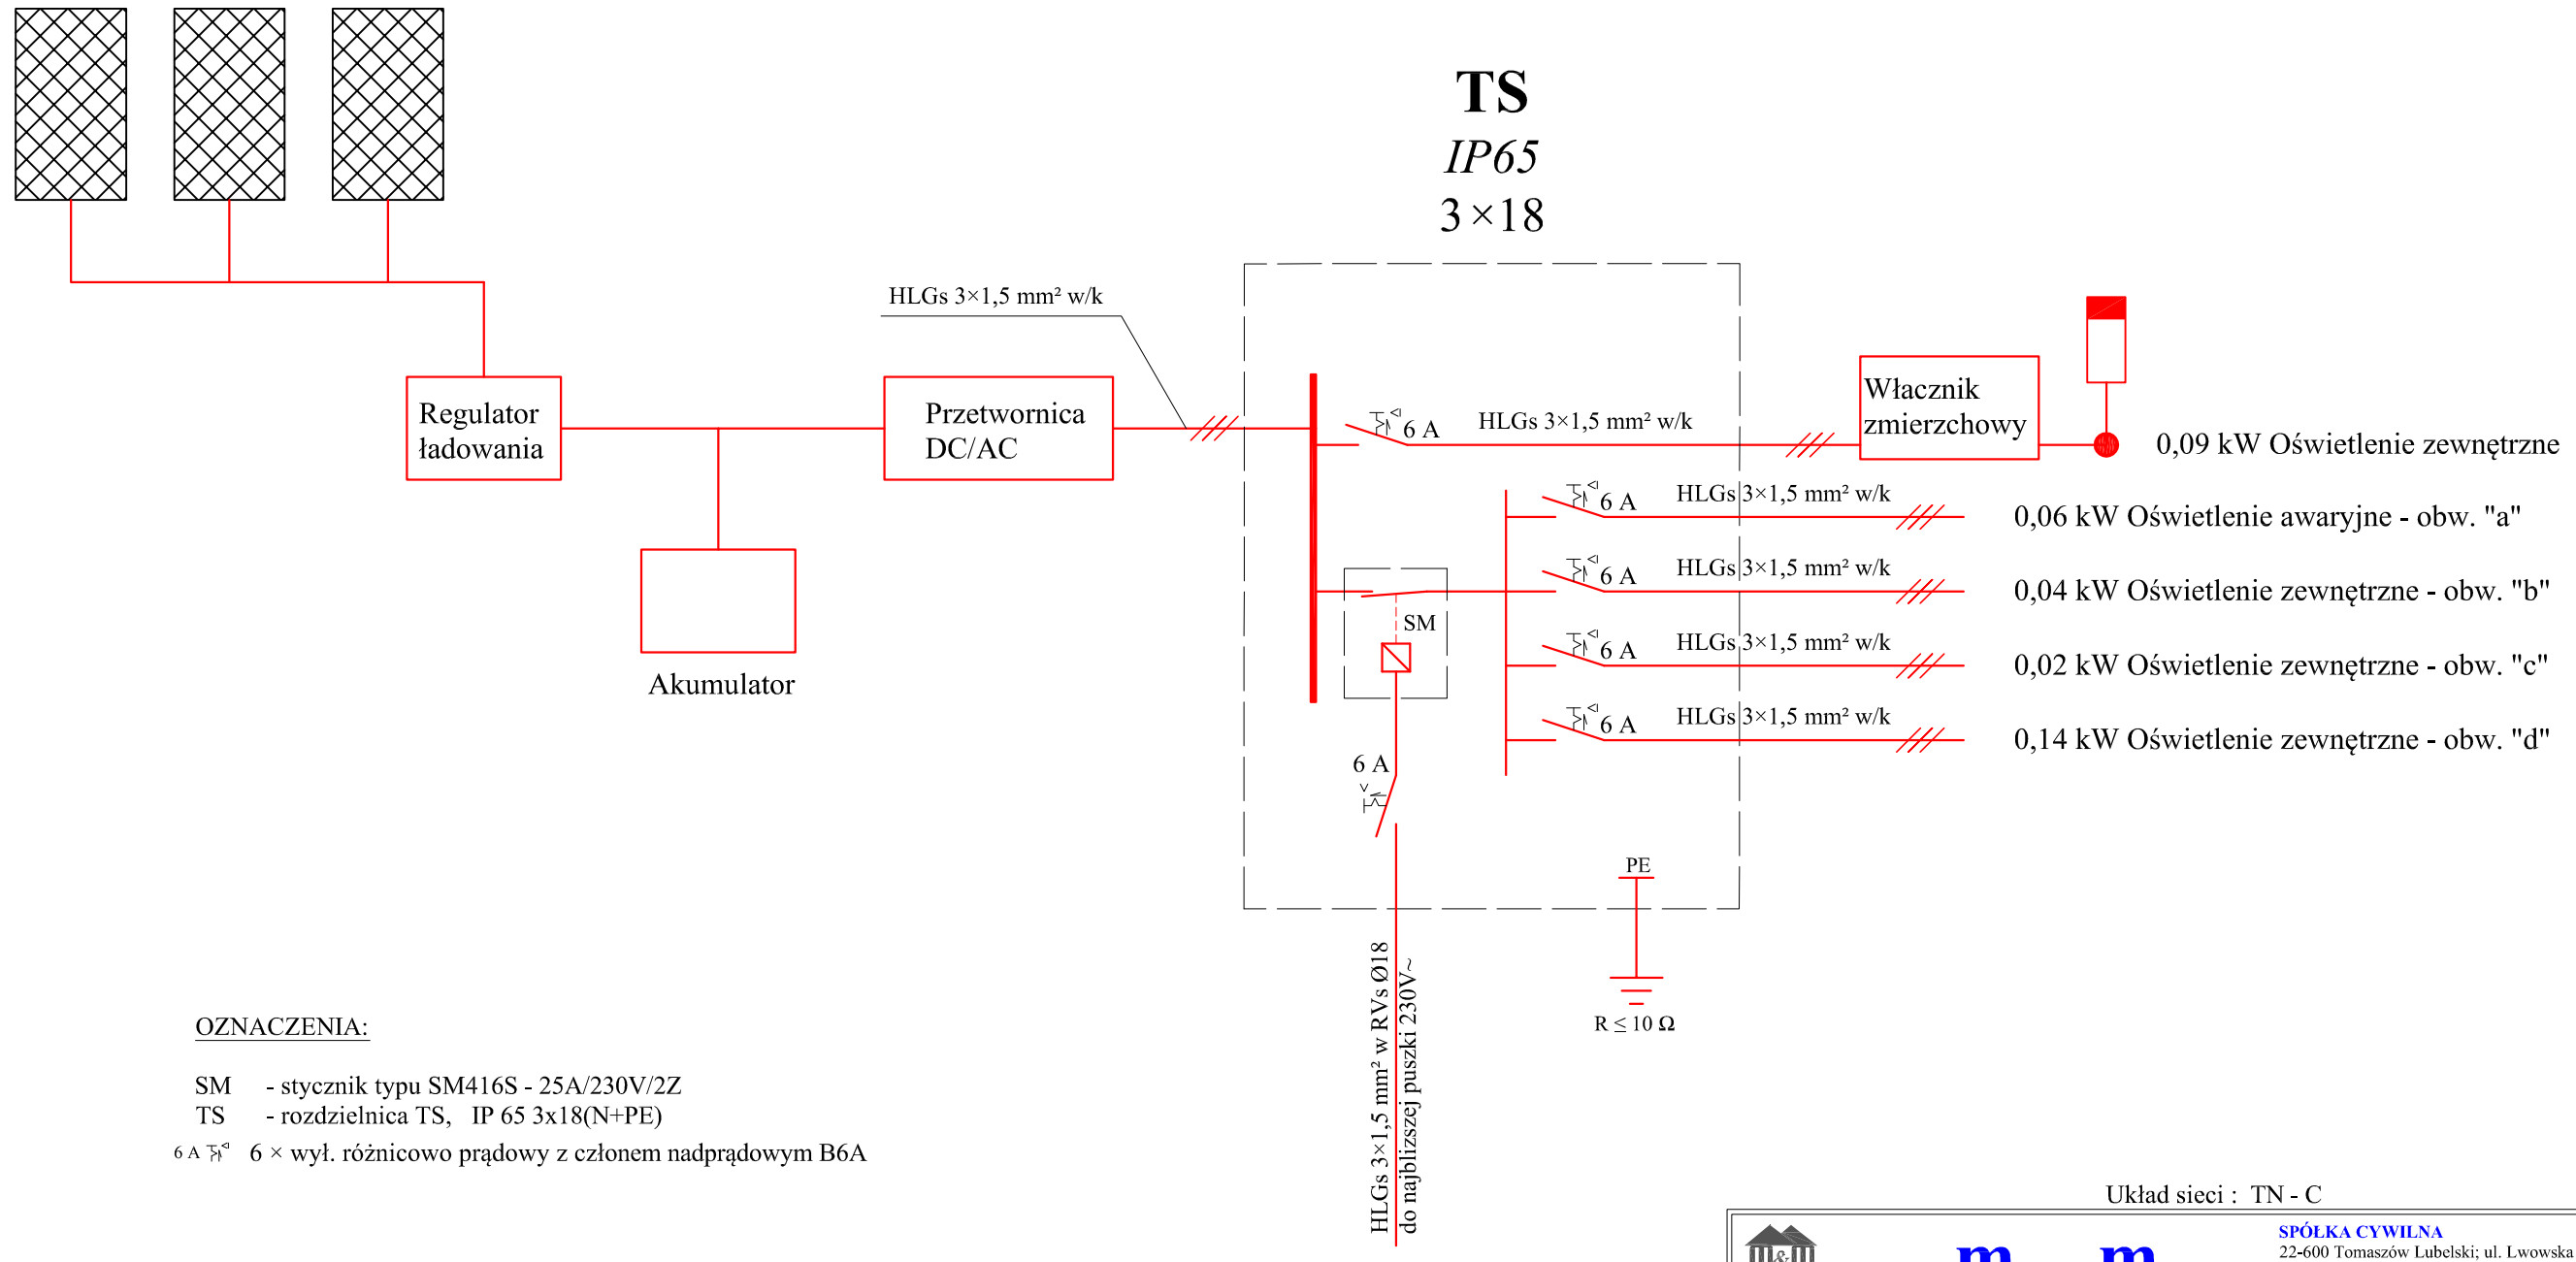

OZNACZENIA:

SM - stycznik typu SM416S - 25A/230V/2Z
TS - rozdzielnica TS, IP 65 3x18(N+PE)
6 A 6 × wył. różnicowo prądowy z członem nadprądowym B6A

Układ sieci : TN - C

BIURO INŻYNIERSKIE
matej & matej
SPÓŁKA CYWILNA
22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl

ZADANIE	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W TARNAWATCE	ZLECENIE NR : 32/1/10/2016	
		DATA : 17.10.2016	
INWESTOR	GMINA TARNAWATKA UL. LUBELSKA 39; 22-604 TARNAWATKA		
ADRES BUDOWY	UL. LUBELSKA 62; 22-604 TARNAWATKA; DZIAŁKA NR 458/8 ark. 2 JEDN. EWID. 061809_2 TARNAWATKA; OBRĘB: 0011 TARNAWATKA		
FAZA OPRAC.	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	SKALA : B/S	
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT PIĘTRA	BRANŻA : ENERGETYCZNA	
PROJEKTANT	INŻ. J. ŁUCZKA		NR RYS. 1
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. S. OSTROWSKI		
ASYSTENT PROJ.	INŻ. A. URBAŃIAK	-----	